


### Anexo III

#### Padrão de entrada Para unidade em Baixa Tensão (TRIFÁSICO) 3F + N

Entrada área (sem escala)

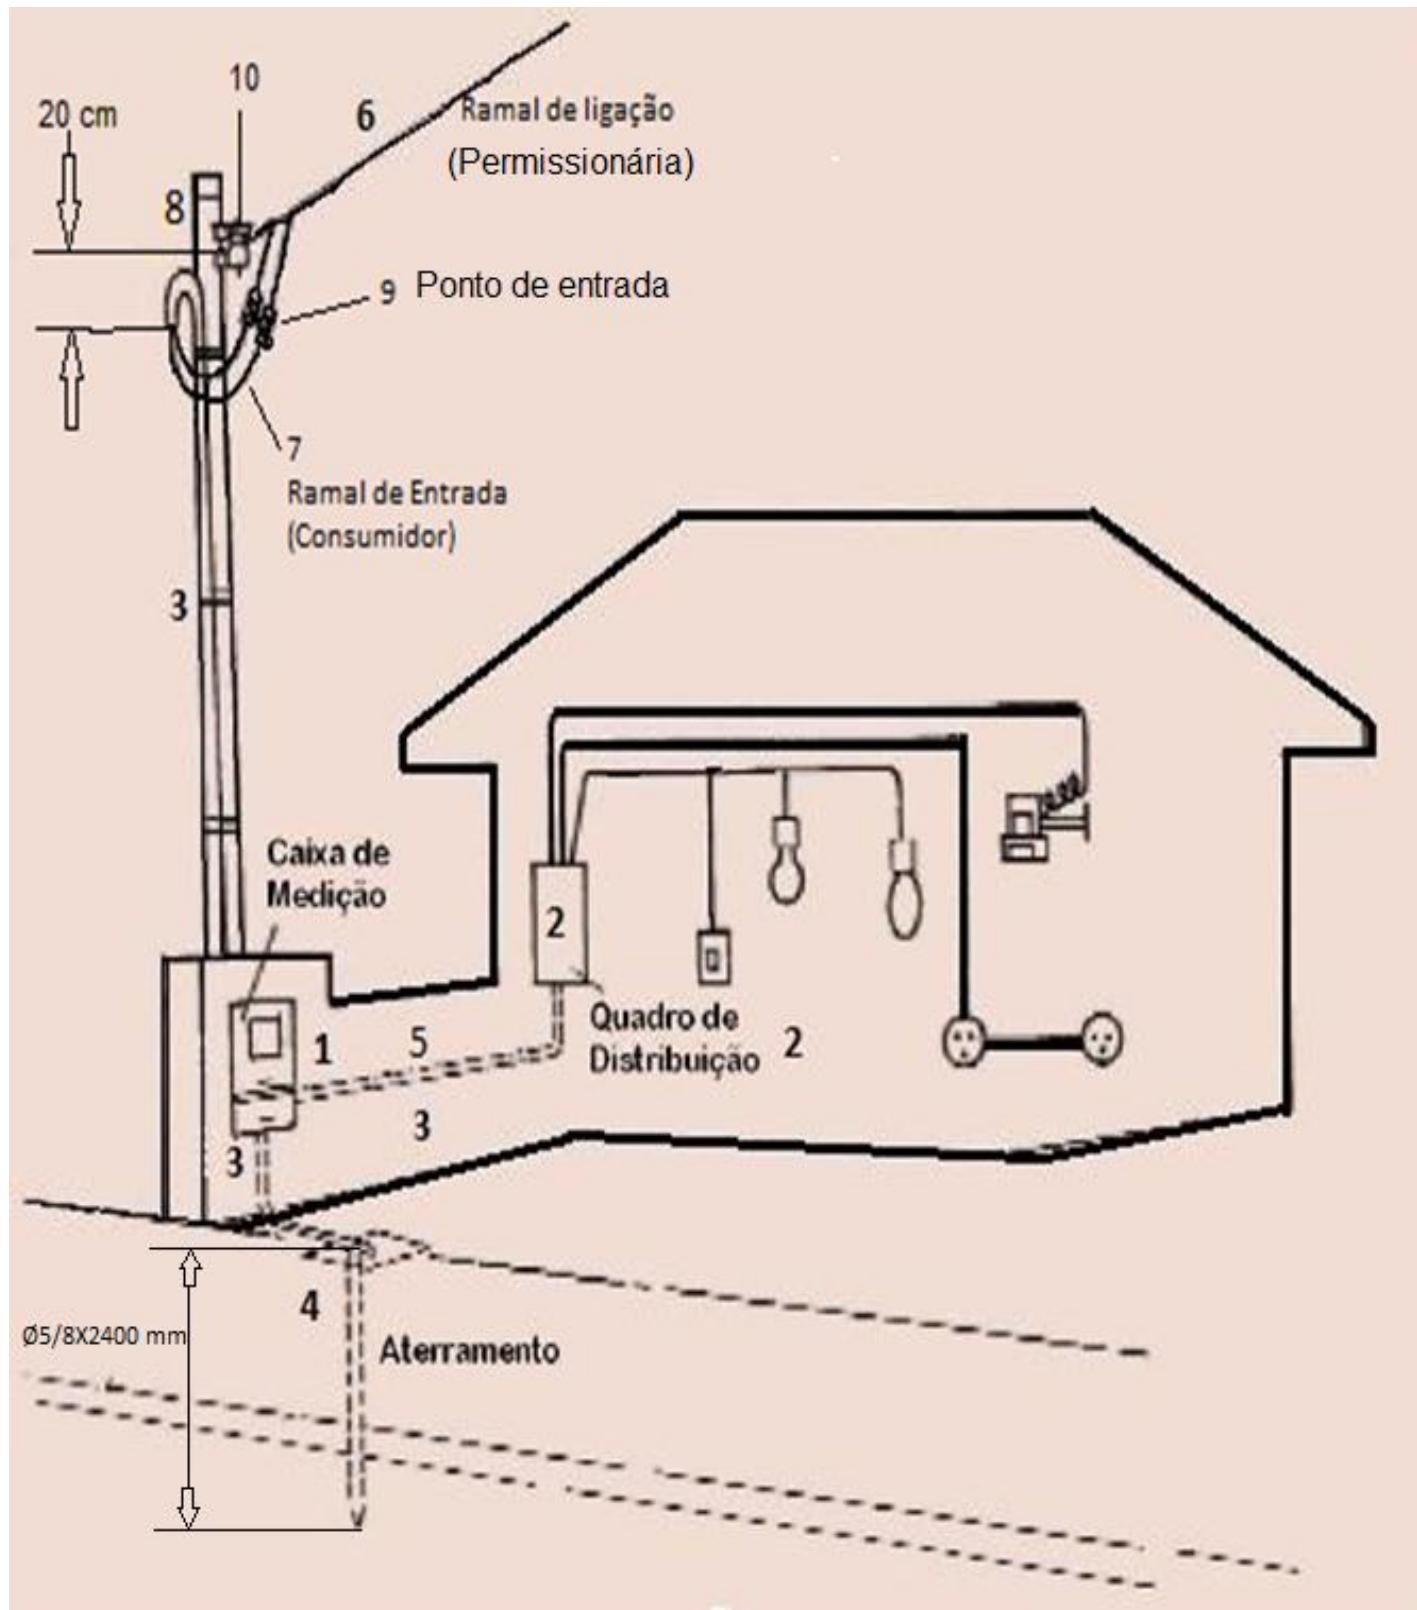

**Descrição dos Materiais:**

- 1-** Caixa de medição polifásica, com disjuntor tripolar termomagnético (Max. 40 A);
- 2-** Quadro de Distribuição (proteção interna);
- 3-** Eletrodutos e curvas de PVC rígido 1½”;
- 4-** Haste terra com condutor para aterramento com secção mínima de 10 mm<sup>2</sup> (cobre), com a caixa de aterramento;
- 5-** Ramal de saída: Condutor com secção mínima de 10 mm<sup>2</sup> (cobre); (Condutores que interligam a caixa de medição ao quadro de distribuição);
- 6-** Ramal de ligação (permissionária): condutor em alumínio multiplex com no mínimo 16 mm<sup>2</sup>; (Condutores que interligam a rede da permissionária e o ponto de entrada);
- 7 –** Ramal de entrada: Condutor com secção mínima de 10 mm<sup>2</sup> (cobre); (Condutores que interligam o ponto de entrada até a proteção e medição);
- 8-** Pontalete galvanizado de Ø40mm ou poste auxiliar galvanizado de Ø80mm, ambos com isolador roldana;
- 9-** Ponto de Entrada: Ponto de conexão entre o Ramal de entrada (consumidor) e o ramal de ligação (permissionária);
- 10-** Roldana de louça;

**Observações:**

- (a) O disjuntor da distribuição deverá ser menor que o disjuntor da medição;
- (b) O quadro de distribuição interno, caso for de material condutor, deverá ser aterrado;
- (c) O padrão de entrada deverá ficar na divisa do imóvel com a via pública;
- (d) Para o pontalete ou poste auxiliar: Se for travessia (do outro lado da rede) altura mínima 5,5 m se for do mesmo lado 4,5 m;
- (e) Para fixação do eletroduto no pontalete, que devem estar fixados juntos, utilizar abraçadeiras de aço galvanizado;
- (f) Os condutores de responsabilidade do consumidor deverão ser de cobre rígido (recomendado) ou flexível juntamente com terminais elétricos tipo pino

nas conexões do medidor e dos disjuntores. E devem ter isolação do tipo EPR ou XLPE, 0,6/1 kV;

- (g) A haste para aterramento deve de aço cobreado e conter dimensões mínimas de Ø5/8X2400 mm;
- (h) A distância máxima entre a roldana e a saída do eletroduto é de 20 cm;
- (i) O disjuntor da medição não pode ter proteção do tipo DR (diferencial residual) ou DPS (dispositivo de proteção contra surtos);
- (j) A caixa de medição deve estar a uma altura entre de 1,40 e 1,60 metros da referência do visor ao solo;
- (l) Diferenciar os condutores de cada fase (ABCN) seguindo uma sequência de cores ou TAGs identificando cada fase e o neutro;
- (m) Deverá ser deixado uma sobra mínima de 40cm em cada condutor na caixa de medição e na saída do eletroduto para conexão no ponto de entrada, para facilitar a ligação da proteção, medição e ramal de ligação;

### **Resumo:**

Nº de fios	Nº de fases	Potência / Demanda	Ramal de ligação (CERCOS)	Condutores (mm <sup>2</sup> )			Haste para aterramento de aço cobreado	Disjuntor termomagnético (limite máximo em ampères)	Eletroduto de PVC rígido	poste	Pontalete
				Ramal de entrada e saída (Consumidor)	Aterramento (Cobre)						
4	3	0 < P ≤ 15,2	3x1x16+16mm <sup>2</sup>	10(10)	10 mm <sup>2</sup>	Ø5/8X2400 mm	40	1½"	Ø80x 5/7m	Ø50	Pontalete fixado na parede

P = Potência ou Demanda (KW).